


## INSTALLATION PTU 80V5

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U



### Téléphone toit de cabine

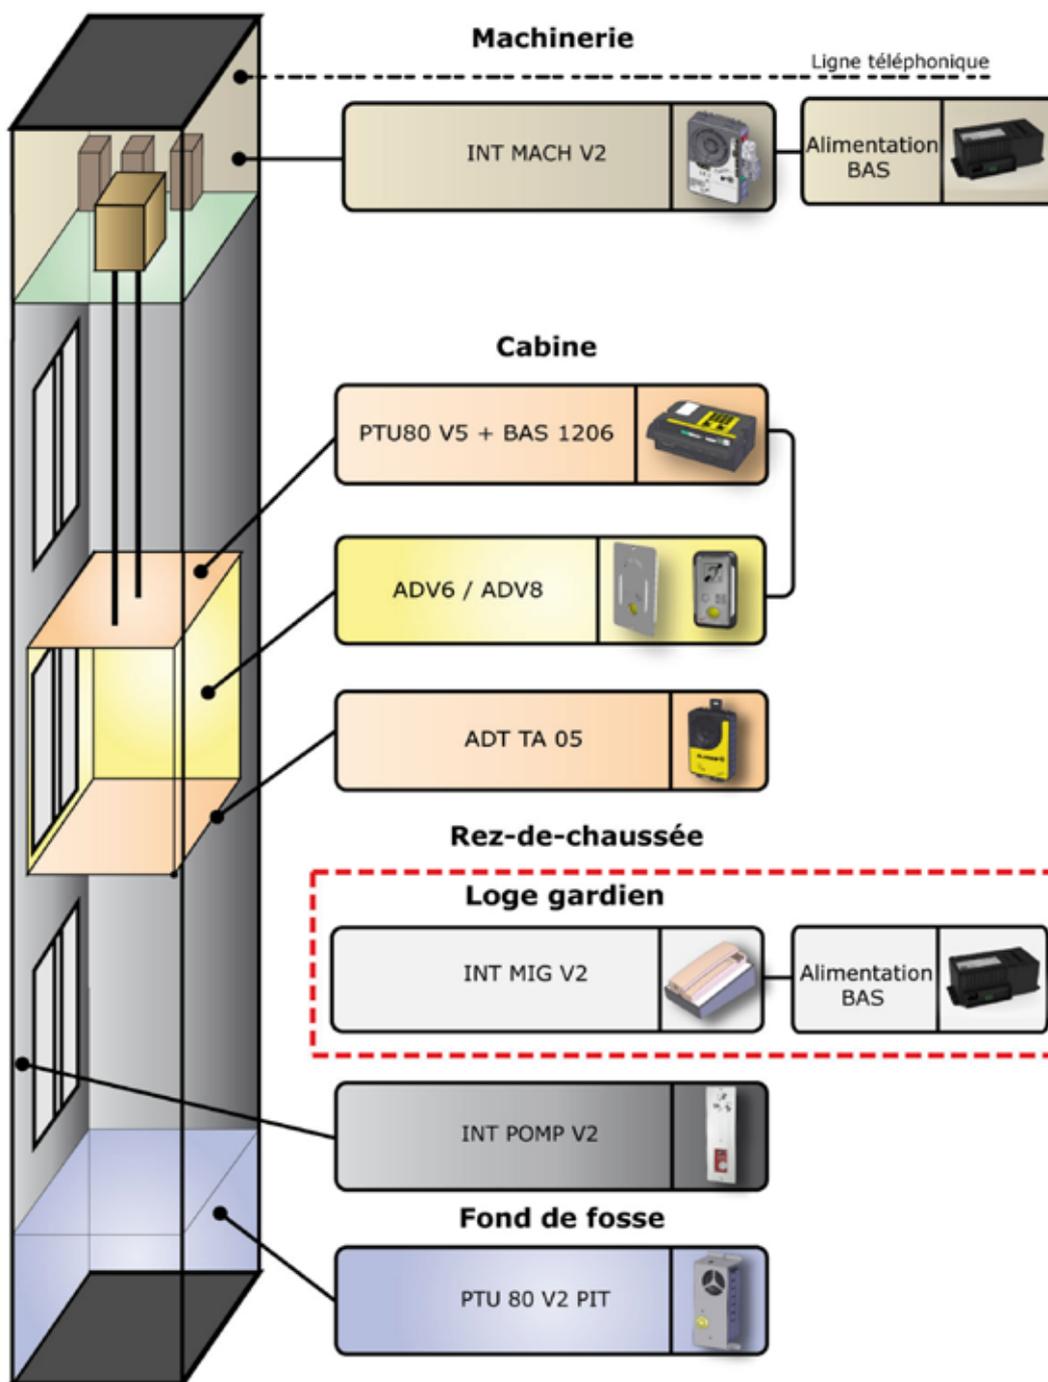

PTU 80V5 003

#### Caractéristiques techniques :

Boitier de téléalarme pour ascenseurs raccordé sur le réseau téléphonique

- Conforme aux exigences de la réglementation
  - SAE – EN 81 28 Téléalarme pour ascenseurs
  - SAE – EN 81 70 Mise en sécurité des ascenseurs existants
  - Accessibilité handicapés (en fonction des accessoires raccordés)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Téléphone toit de cabine V5	PTU 80V5 003